



AEROTEH S.A.

B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro



Fișă tehnică produs: Cofret montat pe soclu, echipat pentru prelevare și verificare odorizare gaz

Cod produs: S2300-PVO-02-E-S

Agrement tehnic: 017-05/4438-2026

Producator: Aeroteh S.A.

Tara: Romania

Destinație: Postul descris este destinat a fi utilizat în punctele de prelevare a probelor pentru măsurarea concentrației odorizantului din gazele naturale.

Postul este montat pe un soclu suport care maschează și protejează capul de bransament. Montajul nu afectează integritatea limitei de proprietate (gard, zid, construcție). Fixarea soclului se face prin intermediul a patru picioare ajustabile care se îngroapă în paviment.

Descriere:

➤ Poz. 1 – Cofret tip S2300 + Soclu tip S2300

Dimensiuni gabarit cofret: L=350mm; l=197mm; h=485mm;

Dimensiuni gabarit soclu: L=350mm; l=197mm; h=515mm;

Cofretul și soclul – fabricate din material plastic compozit termorigid, armat cu fibra de sticlă – minim 20%.

- culoare: RAL 7035 / RAL 1015;
- rezistente la acțiunea radiațiilor ultraviolete (rezistent UV);
- comportare la acțiunea focului (incercare cu fir incandescent) la 960°C/30s, conform SR EN 60695-2-10;
- rezistența la foc – capacitate material de a nu propaga flacăra (capacitate de autostingere) UL 94 FH1, conform SR EN 60695-11-10;
- rezistența mecanică: IK10, conform SR EN 62262;
- ușa cofretului se deschide la un unghi > 90°; sistemul de fixare al ușii este rigid – prevăzut cu balamale montate astfel încât ușa să nu poată fi demontată din toc în poziția închis, cu încuietore demontabilă, prevăzută cu cheie de acces, profil triunghiular;
- ușa cofretului este prevăzută cu orificii de evacuare a scapărilor de gaze – minim 2% din suprafața ei;
- panoul de la partea inferioară este detașabil;
- soclul este prevăzut cu panou de închidere detașabil, montat cu două suruburi metalice cu cap triunghiular. Montarea și demontarea acestuia se face cu cheia de acces cu profil triunghiular;
- soclul este prevăzut cu patru picioare ajustabile pentru fixare în paviment;
- cofretul și soclul – rezistente la temperaturi cuprinse între -35°C ÷ +60°C, la schimbări bruște ale temperaturii mediului;
- cofretul și soclul – rezistente la umiditate, la acțiunea substanțelor chimice, produselor petroliere, derivați ai acestora, acizi și alți factori poluanți;

Corespund cerințelor de protecție a mediului și nu afectează sănătatea și integritatea atât a personalului care le manipulează cât și a celor din vecinătatea locului în care acestea se montează;


➤ **Poz. 2 – Robinet drept**, cu filet interior G1/2" și piulita G1/2", cu maneta tip fluture. **Piulita și maneta tip fluture au posibilitate de sigilare.**

➤ **Poz. 3 - Robinet de colt** cu filet exterior G1/2" și piulita G1/2", cu maneta tip fluture. **Piulita și maneta tip fluture au posibilitate de sigilare.**

➤ **Poz. 4 – Cupla rapidă tata** cu supapă DN 7.2 cu filet exterior G1/2", echipată cu dop de protecție.

Pentru prelevare gaz se utilizează o cuplă rapidă mama cu tijă pentru decuplare supapă DN7.2, cu filet interior G1/2".

➤ **Poz. 5 – Conductă racordare cap bransament** executată în conformitate cu cerințele NTPPE 2018, din teavă de oțel conform

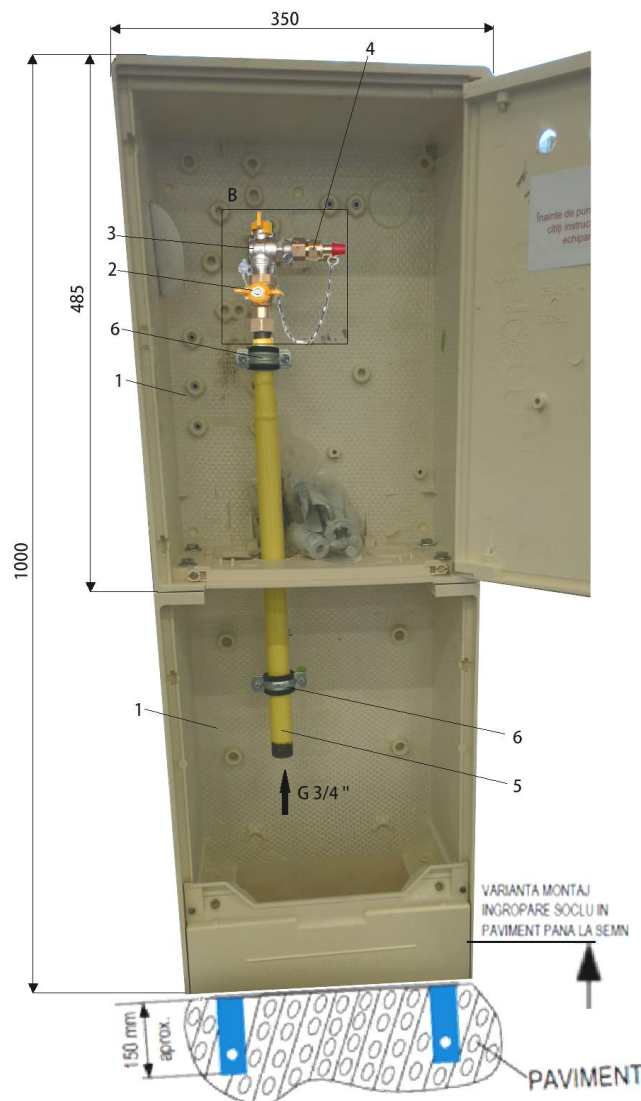

Detaliul B
(detaliu sigilare)



AEROTEH S.A.

B.dul Iuliu Maniu nr. 220A, Sector 6,
Bucuresti, Cod Postal 061126
tel : +40 (21) 434 30 47
fax: +40 (21) 434 06 42
e-mail : aeroteh@aeroteh-sa.ro



SR EN ISO 3183:2020, imbinarea componentelor (teava, reductie, etc.) fiind executata prin sudura. Este verificata la rezistență și etanșeitate conform NTPEE-2018, capitolul 12.

- Conducta este protejata împotriva coroziunii prin vopsire in camp electrostatic, culoare galben RAL1018.

Conducta se ajusteaza la montaj functie de inaltimea la care este executat bransamentul.

- **Poz. 6 – Elemente de fixare** pentru montarea instalației mecanice in cofret.
- Set de fixare “Prezon” M10x120 – 3 buc.

Instalatia mecanica este realizata astfel incat sa permita accesul facil la montarea/ demontarea si/ sau reglarea echipamentelor din interiorul cofretului.

Marcare produs: Marcarea echipamentului se face cu ajutorul unor etichete autocolante care prezinta rezistenta ridicata la uzura si la factorii de mediu pastrand caracterele inscriptionate clare si lizibile pe toata perioada de exploatare:

Echipamentul prezinta urmatoarele etichete:

- ✓ Eticheta marcare pozitionata pe exteriorul cofretului:
 - Denumire furnizor
 - Cod livrare produs
 - Sigla producator
- ✓ Eticheta marcare pozitionata pe exteriorul cofretului:
 - Pericol explozie

Documente de certificare produs:

- Certificate CE pentru robinete;
- Fise tehnica robinete;
- Fisa tehnica produs;
- Certificat CE pentru robinet;
- Fisa tehnica cofret si soclu;
- Fisa tehnica instalatie mecanica;
- Aviz tehnic si agrement tehnic emise de un organism abilitat (in Romania - Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii) pentru produs.
- Declaratie de conformitate a producatorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
- Declaratie de conformitate producator pentru cofret si soclu;

Referinte normative:

- | | |
|--|---|
| ✓ Ordin ANRE Nr. 62 / 2008 | - Regulament de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in Romania. |
| ✓ Legea 123 / 2012 | - Legea energiei electrice si a gazelor naturale |
| ✓ Ordin ANRE Nr. 89 / 2018 Actualizat 31.01.2023 | - Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale |
| ✓ Ordin ANRE Nr. 7 / 2023 | - Regulament pentru autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati in domeniul gazelor naturale si a conditiilor – cadru de valabilitate aferente autorizatiilor . |
| ✓ Ordin ANRE Nr. 65 / 2023 | - Regulament pentru autorizarea persoanelor fizice care desfasoara activitati in sectorul gazelor naturale. |
| ✓ SR EN 1776:2016 | - Infrastructura pentru gaze. Sisteme de măsurare gaze. Cerințe funcționale |
| ✓ SR 3317:2015 | - Gaz natural. Condiții tehnice și de calitate |
| ✓ SR EN ISO 13443:2005 | - Gaz natural. Conditii de referinta standard |
| ✓ SR EN ISO 13686:2013 | - Gaz natural. Definirea calitatii |
| ✓ SR EN 334:2019 + A1:2024 | - Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru presiuni de intrare de pana la 100 bar |
| ✓ SR EN 1514-1:2024 | - Flanse si imbinarea lor. Dimensiunile garniturilor pentru flanse desemnate prin PN. Partea 1: Garnituri plate nemetalice cu sau fara insertie; |
| ✓ SR EN 1092-1:2018 | - Flanse si imbinarea lor. Flanse rotunde pentru conducte, robinete, racorduri si accesorii desemnate prin PN: Flanse de otel; |
| ✓ SR EN 14382:2019 + A1:2024 | - Dispozitive de siguranță pentru stațiile și instalațiile de reglare a presiunii gazelor. Dispozitive de blocare pentru presiuni de intrare până la 100 bar |
| ✓ SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 | - Evaluarea conformitatii. |
| ✓ 2014/68/EU (PED) | - Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislatiei statelor membre referitoare la punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune. |

NOTA : Dupa scoaterea din uz, in conformitate cu reglementarile in vigoare, produsele se vor dezmembra, se vor selecta componentele pe tipuri de materiale si se vor colecta pentru reciclare.